




Informe de mantenimiento de Inyectora 1.1

Fecha informe: 23/02/2026

Ubicación

- Longitud: -0.08566372096538544
- Latitud: 39.92526712642659

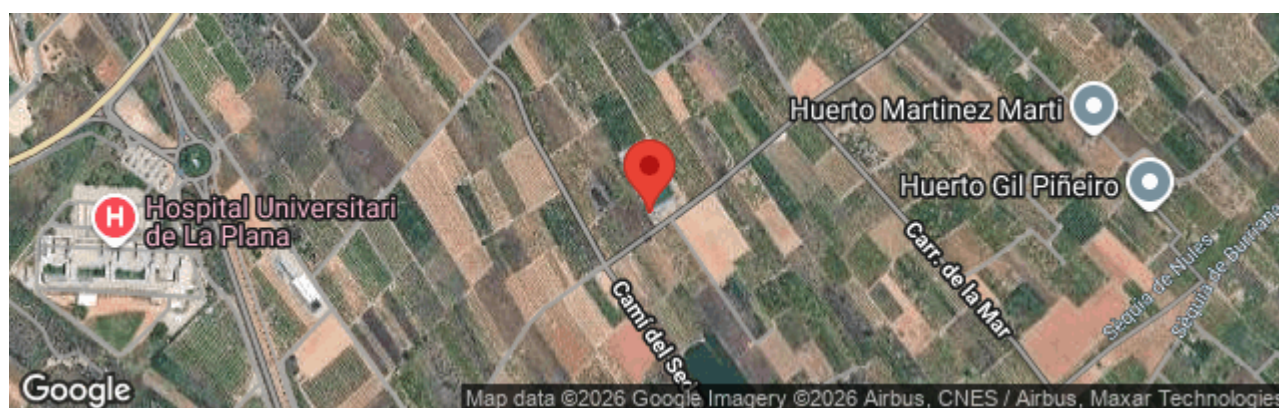

Características:

- Marca: ITC
- Código: **61-H4-D87PBX**
- N° SERIE: **EF1646**
- Modelo: **EF2000 bomba dosificadora 3ph H**
- Características: **Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4**

Trabajos realizados

- 17/02/2026: Revisar pintura
- 17/02/2026: Cambio aceite
- 17/02/2026: Revisar válvulas antirretorno
- 17/02/2026: Revisión caudal
- 09/02/2026: Comprobación niveles aceite
- 09/02/2026: Comprobación membranas
- 28/01/2026: Comprobación niveles aceite
- 28/01/2026: Comprobación membranas
- 28/01/2026: Comprobación niveles aceite
- 28/01/2026: Comprobación membranas
- 14/11/2025: Comprobación niveles aceite
- 14/11/2025: Comprobación membranas
- 17/10/2025: Comprobación niveles aceite
- 17/10/2025: Comprobación membranas
- 08/09/2025: Comprobación niveles aceite
- 08/09/2025: Comprobación membranas
- 03/09/2025: Revisar pintura
- 03/09/2025: Cambio aceite



- 03/09/2025: Revisar válvulas antirretorno
- 03/09/2025: Revisión caudal
- 06/08/2025: Comprobación niveles aceite
- 06/08/2025: Comprobación membranas
- 01/08/2025: Comprobación niveles aceite
- 01/08/2025: Comprobación membranas
- 25/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 25/06/2025: Comprobación membranas
- 25/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 25/06/2025: Comprobación membranas
- 25/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 25/06/2025: Comprobación membranas
- 25/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 25/06/2025: Comprobación membranas
- 28/02/2025: Revisar pintura
- 28/02/2025: Cambio aceite
- 28/02/2025: Revisar válvulas antirretorno
- 28/02/2025: Revisión caudal

Solades Inyectora 1.1

Revisión caudal



Marca ITC

Modelo Modelo: EF2000 bomba dosificadora 3ph H

Código 61-H4-D87PBX

Características Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4

N° serie EF1646

[illegible]




Informe de mantenimiento de Inyectora 1.2

Fecha informe: 23/02/2026

Ubicación

- Longitud: -0.08565567433834076
- Latitud: 39.9252598540509

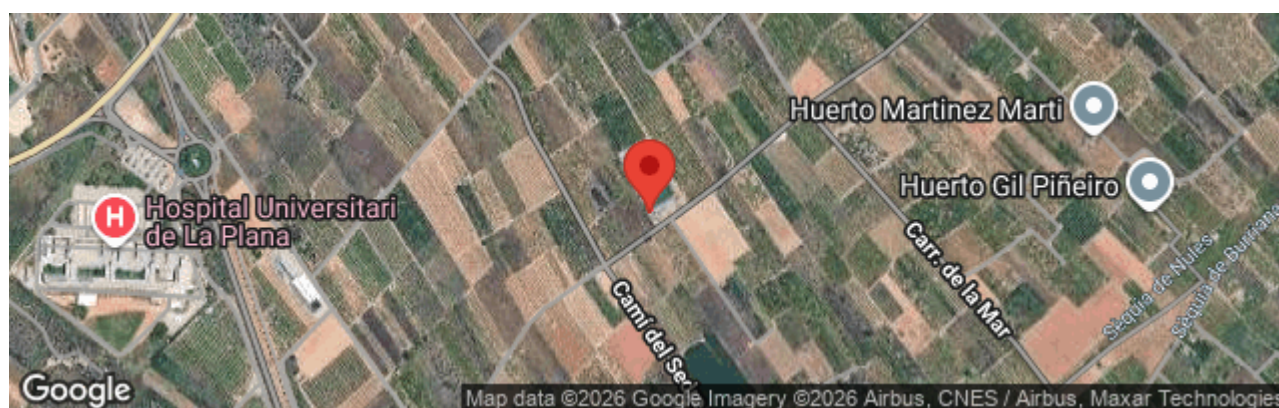

Características:

- Marca: ITC
- Código: **61-H4-D87PBX**
- Nº SERIE: **EF1645**
- Modelo: **EF2000 bomba dosificadora 3ph H**
- Características: **Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4**

Trabajos realizados

- 17/02/2026: Revisar pintura
- 17/02/2026: Cambio aceite
- 17/02/2026: Revisar válvulas antirretorno
- 17/02/2026: Revisión caudal
- 09/02/2026: Comprobación niveles aceite
- 09/02/2026: Comprobación membranas
- 28/01/2026: Comprobación niveles aceite
- 28/01/2026: Comprobación membranas
- 28/01/2026: Comprobación niveles aceite
- 28/01/2026: Comprobación membranas
- 14/11/2025: Comprobación niveles aceite
- 14/11/2025: Comprobación membranas
- 17/10/2025: Comprobación niveles aceite
- 17/10/2025: Comprobación membranas
- 08/09/2025: Comprobación niveles aceite
- 08/09/2025: Comprobación membranas
- 03/09/2025: Revisar pintura
- 03/09/2025: Cambio aceite



- 03/09/2025: Revisar válvulas antirretorno
- 03/09/2025: Revisión caudal
- 06/08/2025: Comprobación niveles aceite
- 06/08/2025: Comprobación membranas
- 01/08/2025: Comprobación niveles aceite
- 01/08/2025: Comprobación membranas
- 25/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 25/06/2025: Comprobación membranas
- 25/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 25/06/2025: Comprobación membranas
- 25/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 25/06/2025: Comprobación membranas
- 25/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 25/06/2025: Comprobación membranas
- 28/02/2025: Revisar pintura
- 28/02/2025: Cambio aceite
- 28/02/2025: Revisar válvulas antirretorno
- 28/02/2025: Revisión caudal

Solades Inyectora 1.2

Revisión caudal



Marca ITC

Modelo Modelo: EF2000 bomba dosificadora 3ph H

Código **61-H4-D87PBX**

Características Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4

N° serie EF1645

[illegible]




Informe de mantenimiento de Inyectora 2.1

Fecha informe: 23/02/2026

Ubicación

- Longitud: -0.1263095483194232
- Latitud: 39.90947403708686

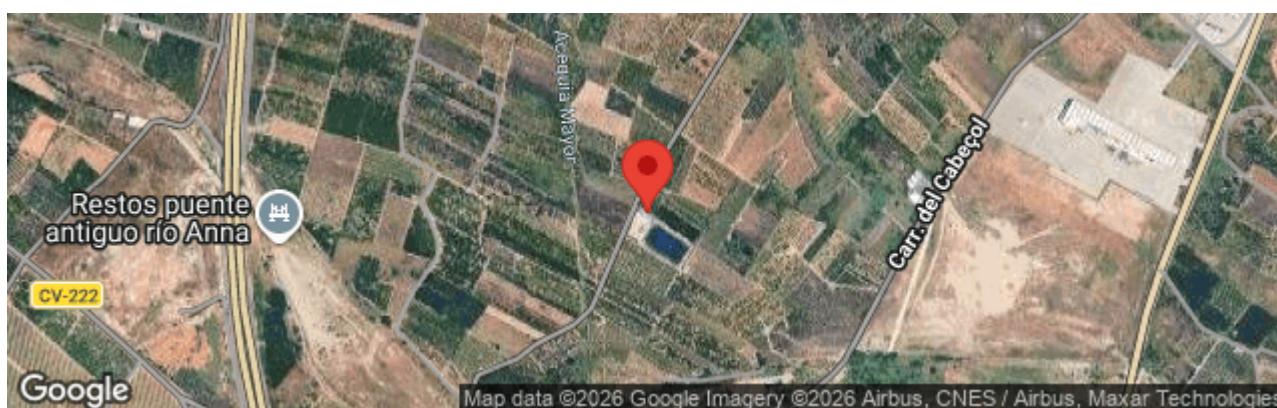

Características:

- Marca: ITC
- Código: **61-H4-D87PBX**
- Nº SERIE: **EF1662**
- Modelo: **EF2000 bomba dosificadora 3ph H**
- Características: **Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4**

Trabajos realizados

- 17/02/2026: Revisar pintura
- 17/02/2026: Cambio aceite
- 17/02/2026: Revisar válvulas antirretorno
- 17/02/2026: Revisión caudal
- 09/02/2026: Comprobación niveles aceite
- 09/02/2026: Comprobación membranas
- 28/01/2026: Comprobación niveles aceite
- 28/01/2026: Comprobación membranas
- 28/01/2026: Comprobación niveles aceite
- 28/01/2026: Comprobación membranas
- 14/11/2025: Comprobación niveles aceite
- 14/11/2025: Comprobación membranas
- 17/10/2025: Comprobación niveles aceite
- 17/10/2025: Comprobación membranas
- 08/09/2025: Comprobación niveles aceite
- 08/09/2025: Comprobación membranas
- 03/09/2025: Revisar pintura
- 03/09/2025: Cambio aceite



- 03/09/2025: Revisar válvulas antirretorno
- 03/09/2025: Revisión caudal
- 06/08/2025: Comprobación niveles aceite
- 06/08/2025: Comprobación membranas
- 01/08/2025: Comprobación niveles aceite
- 01/08/2025: Comprobación membranas
- 19/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 19/06/2025: Comprobación membranas
- 19/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 19/06/2025: Comprobación membranas
- 19/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 19/06/2025: Comprobación membranas
- 19/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 19/06/2025: Comprobación membranas
- 28/02/2025: Revisar pintura
- 28/02/2025: Cambio aceite
- 28/02/2025: Revisar válvulas antirretorno
- 28/02/2025: Revisión caudal



Marca ITC

Código 61-H4-D87PBX

Nº serie EF1662

Modelo Modelo: EF2000 bomba dosificadora 3ph H

Características Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4

Fecha	Caudal teorico (l/h)	Lectura inicial	Lectura final	Tiempo	Caudal real (l)	Caudal teórico (l)	%	Favorable
24/02/2023	1.000	257.623	257.705	5'	82	83	-1,20	ok
29/08/2023	1.000	302.735	302.816	5'	81	83	-2,41	ok
19/04/2024	1.000	372.872	372.955	5'	83	83	0,00	ok
19/09/2024	1.000	557.187	557.269	5'	82	83	-1,20	ok
28/02/2025	1.000	580.216	580.298	5'	82	83	-1,20	ok
03/09/2025	1.000	653.410	653.491	5'	81	83	-2,41	ok
23/09/2025*		0	0		0	0		
17/02/2026	1.000	4.892	4.974	5'	82	83	-1,20	ok

* Reinicio lectura contador
23/09/2025




Informe de mantenimiento de Inyectora 3.1

Fecha informe: 23/02/2026

Ubicación

- Longitud: -0.13699784874916077
- Latitud: 39.88549896285357

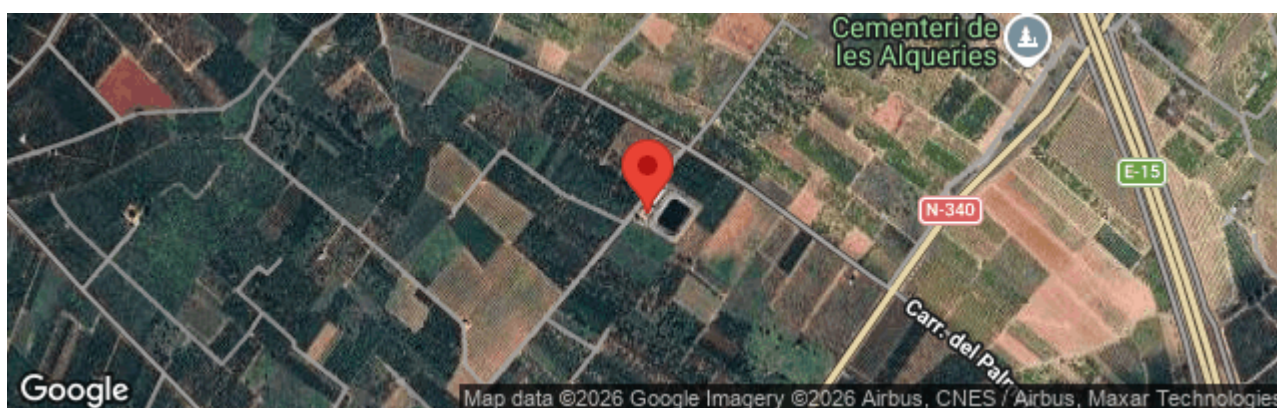

Características:

- Marca: ITC
- Código: **61-H4-D87PBX**
- N° SERIE: **EF1644**
- Modelo: **EF2000 bomba dosificadora 3ph H**
- Características: **Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4**

Trabajos realizados

- 18/02/2026: Revisar pintura
- 18/02/2026: Cambio aceite
- 18/02/2026: Revisar válvulas antirretorno
- 18/02/2026: Revisión caudal
- 09/02/2026: Comprobación niveles aceite
- 09/02/2026: Comprobación membranas
- 28/01/2026: Comprobación niveles aceite
- 28/01/2026: Comprobación membranas
- 28/01/2026: Comprobación niveles aceite
- 28/01/2026: Comprobación membranas
- 14/11/2025: Comprobación niveles aceite
- 14/11/2025: Comprobación membranas
- 17/10/2025: Comprobación niveles aceite
- 17/10/2025: Comprobación membranas
- 08/09/2025: Comprobación niveles aceite
- 08/09/2025: Comprobación membranas
- 03/09/2025: Revisar pintura
- 03/09/2025: Cambio aceite



- 03/09/2025: Revisar válvulas antirretorno
- 03/09/2025: Revisión caudal
- 06/08/2025: Comprobación niveles aceite
- 06/08/2025: Comprobación membranas
- 01/08/2025: Comprobación niveles aceite
- 01/08/2025: Comprobación membranas
- 19/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 19/06/2025: Comprobación membranas
- 19/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 19/06/2025: Comprobación membranas
- 19/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 19/06/2025: Comprobación membranas
- 19/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 19/06/2025: Comprobación membranas
- 28/02/2025: Revisar pintura
- 28/02/2025: Cambio aceite
- 28/02/2025: Revisar válvulas antirretorno
- 28/02/2025: Revisión caudal

Cap de Terme Injectora 3.1

Revisión caudal



Marca ITC

Código 61-H4-D87PBX

Nº serie EF1644

Modelo Modelo: EF2000 bomba dosificadora 3ph H

Características Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4

Fecha	Caudal teorico (l/h)	Lectura inicial	Lectura final	Tiempo	Caudal real (l)	Caudal teórico (l)	%	Favorable
24/02/2023	1.000	5.530.448	5.530.529	5'	81	83	-2,41	ok
29/08/2023	1.000	6.183.403	6.183.484	5'	81	83	-2,41	ok
19/04/2024	1.000	6.412.760	6.412.842	5'	82	83	-1,20	ok
19/09/2024	1.000	7.191.960	7.192.041	5'	81	83	-2,41	ok
28/02/2025	1.000	7.289.441	7.289.525	5'	84	83	1,20	ok
03/09/2025	1.000	7.911.952	7.912.033	5'	81	83	-2,41	ok
18/02/2026	1.000	8.040.974	8.041.056	5'	82	83	-1,20	ok




Informe de mantenimiento de Inyectora 3.2

Fecha informe: 23/02/2026

Ubicación

- Longitud: -0.13698846101760864
- Latitud: 39.88549023093564

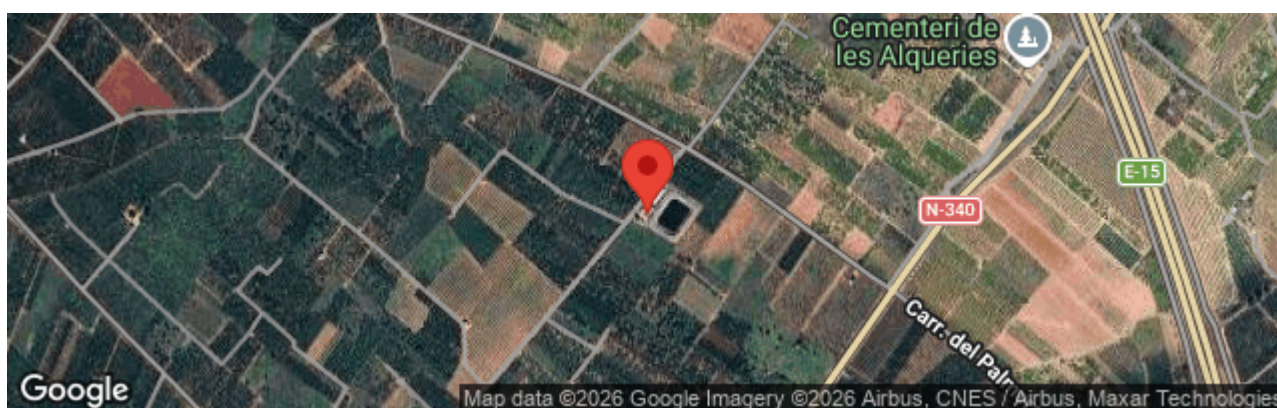

Características:

- Marca: ITC
- Código: **61-H4-D87PBX**
- N° SERIE: **EF1648**
- Modelo: **EF2000 bomba dosificadora 3ph H**
- Características: **Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4**

Trabajos realizados

- 18/02/2026: Revisar pintura
- 18/02/2026: Cambio aceite
- 18/02/2026: Revisar válvulas antirretorno
- 18/02/2026: Revisión caudal
- 09/02/2026: Comprobación niveles aceite
- 09/02/2026: Comprobación membranas
- 28/01/2026: Comprobación niveles aceite
- 28/01/2026: Comprobación membranas
- 28/01/2026: Comprobación niveles aceite
- 28/01/2026: Comprobación membranas
- 14/11/2025: Comprobación niveles aceite
- 14/11/2025: Comprobación membranas
- 17/10/2025: Comprobación niveles aceite
- 17/10/2025: Comprobación membranas
- 08/09/2025: Comprobación niveles aceite
- 08/09/2025: Comprobación membranas
- 03/09/2025: Revisar pintura
- 03/09/2025: Cambio aceite



- 03/09/2025: Revisar válvulas antirretorno
- 03/09/2025: Revisión caudal
- 06/08/2025: Comprobación niveles aceite
- 06/08/2025: Comprobación membranas
- 01/08/2025: Comprobación niveles aceite
- 01/08/2025: Comprobación membranas
- 19/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 19/06/2025: Comprobación membranas
- 19/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 19/06/2025: Comprobación membranas
- 19/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 19/06/2025: Comprobación membranas
- 19/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 19/06/2025: Comprobación membranas
- 28/02/2025: Revisar pintura
- 28/02/2025: Cambio aceite
- 28/02/2025: Revisar válvulas antirretorno
- 28/02/2025: Revisión caudal

Cap de Terme Inyectora 3.2

Revisión caudal



Marca ITC

Modelo Modelo: EF2000 bomba dosificadora 3ph H

Código 61-H4-D87PBX

Características Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4

N° serie EF1648

[illegible]




Informe de mantenimiento de Inyectora 3.3

Fecha informe: 23/02/2026

Ubicación

- Longitud: -0.13700254261493683
- Latitud: 39.885504784131584

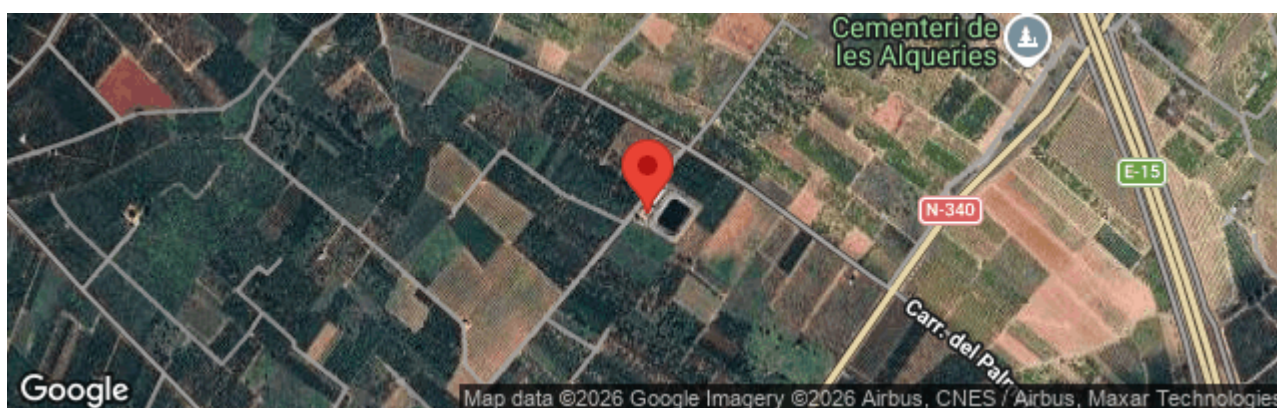

Características:

- Marca: ITC
- Código: **61-H4-D87PBX**
- N° SERIE: **EF1647**
- Modelo: **EF2000 bomba dosificadora 3ph H**
- Características: **Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4**

Trabajos realizados

- 09/02/2026: Comprobación niveles aceite
- 09/02/2026: Comprobación membranas
- 28/01/2026: Comprobación niveles aceite
- 28/01/2026: Comprobación membranas
- 28/01/2026: Revisar pintura
- 28/01/2026: Cambio aceite
- 28/01/2026: Revisar válvulas antirretorno
- 28/01/2026: Revisión caudal
- 28/01/2026: Comprobación niveles aceite
- 28/01/2026: Comprobación membranas
- 14/11/2025: Comprobación niveles aceite
- 14/11/2025: Comprobación membranas
- 17/10/2025: Comprobación niveles aceite
- 17/10/2025: Comprobación membranas
- 03/09/2025: Comprobación niveles aceite
- 03/09/2025: Comprobación membranas
- 04/08/2025: Comprobación niveles aceite
- 04/08/2025: Comprobación membranas



- 01/08/2025: Comprobación niveles aceite
- 01/08/2025: Comprobación membranas
- 19/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 19/06/2025: Comprobación membranas
- 19/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 19/06/2025: Comprobación membranas
- 19/06/2025: Revisar pintura
- 19/06/2025: Cambio aceite
- 19/06/2025: Revisar válvulas antirretorno
- 19/06/2025: Revisión caudal
- 19/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 19/06/2025: Comprobación membranas
- 19/06/2025: Comprobación niveles aceite
- 19/06/2025: Comprobación membranas

Revisión caudal



Modelo Modelo: EF2000 bomba dosificadora 3ph H

Características Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4

[illegible]