




Informe de mantenimiento de Inyectora 1.1

Fecha informe: 01/03/2024

Ubicación

- Longitud: -0.08566372096538544
- Latitud: 39.92526712642659

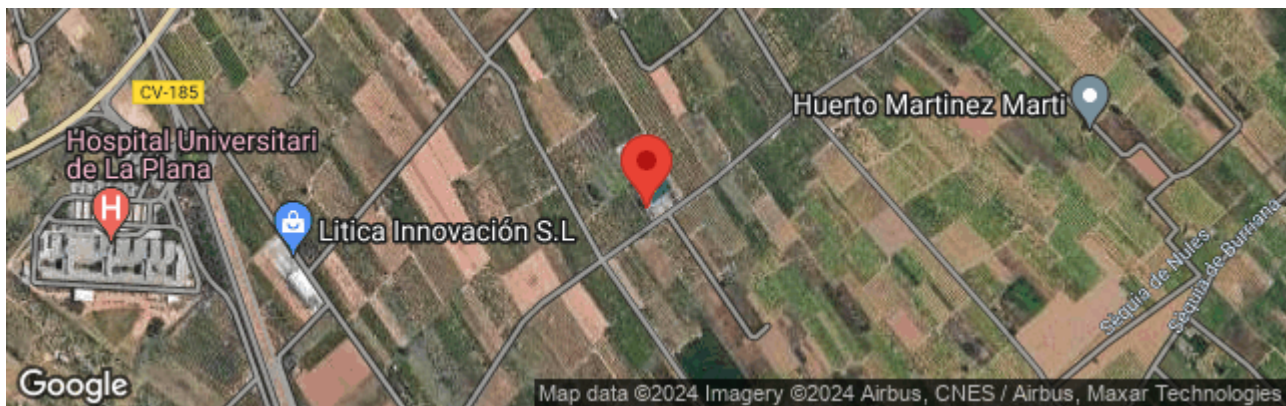

Características:

- Marca: ITC
- Código: 61-H4-D87PBX
- Nº SERIE: EF1646
- Modelo: EF2000 bomba dosificadora 3ph H
- Características: Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4

Trabajos realizados

- 01/02/2024: Comprobación niveles aceite
- 01/02/2024: Comprobación membranas
- 23/01/2024: Comprobación niveles aceite
- 23/01/2024: Comprobación membranas
- 29/11/2023: Comprobación niveles aceite
- 29/11/2023: Comprobación membranas
- 02/11/2023: Comprobación niveles aceite
- 02/11/2023: Comprobación membranas
- 26/09/2023: Comprobación niveles aceite
- 26/09/2023: Comprobación membranas
- 29/08/2023: Revisión caudal
- 29/08/2023: Comprobación niveles aceite
- 29/08/2023: Comprobación membranas
- 29/08/2023: Revisar pintura
- 29/08/2023: Cambio aceite
- 29/08/2023: Revisar válvulas antirretorno
- 27/07/2023: Comprobación niveles aceite
- 27/07/2023: Comprobación membranas



- 27/06/2023: Comprobación niveles aceite
- 27/06/2023: Comprobación membranas
- 14/06/2023: Comprobación niveles aceite
- 14/06/2023: Comprobación membranas
- 25/04/2023: Comprobación niveles aceite
- 25/04/2023: Comprobación membranas
- 28/03/2023: Comprobación niveles aceite
- 28/03/2023: Comprobación membranas




Informe de mantenimiento de Inyectora 1.2

Fecha informe: 01/03/2024

Ubicación

- Longitud: -0.08565567433834076
- Latitud: 39.9252598540509

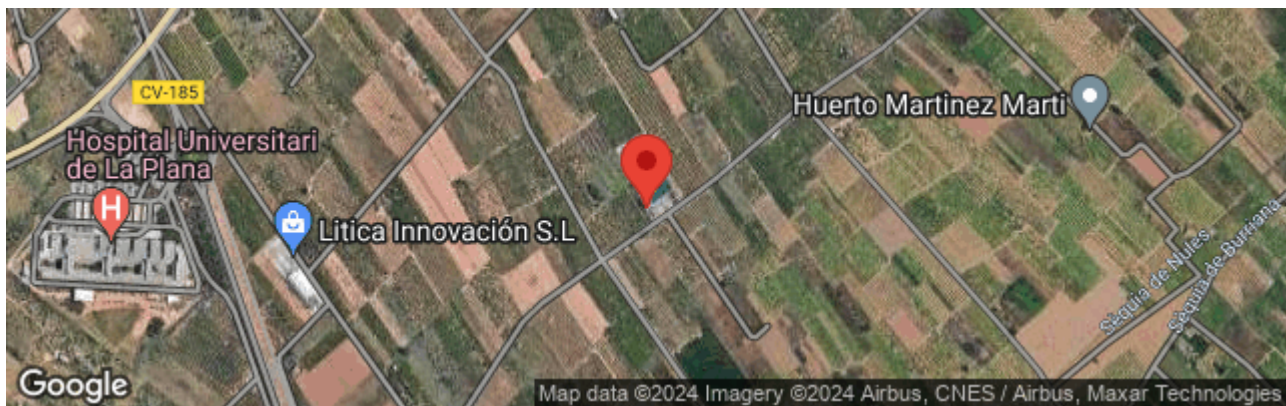

Características:

- Marca: ITC
- Código: 61-H4-D87PBX
- Nº SERIE: EF1645
- Modelo: EF2000 bomba dosificadora 3ph H
- Características: Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4

Trabajos realizados

- 01/02/2024: Comprobación niveles aceite
- 01/02/2024: Comprobación membranas
- 23/01/2024: Comprobación niveles aceite
- 23/01/2024: Comprobación membranas
- 29/11/2023: Comprobación niveles aceite
- 29/11/2023: Comprobación membranas
- 02/11/2023: Comprobación niveles aceite
- 02/11/2023: Comprobación membranas
- 26/09/2023: Comprobación niveles aceite
- 26/09/2023: Comprobación membranas
- 29/08/2023: Revisión caudal
- 29/08/2023: Comprobación niveles aceite
- 29/08/2023: Comprobación membranas
- 29/08/2023: Revisar pintura
- 29/08/2023: Cambio aceite
- 29/08/2023: Revisar válvulas antirretorno
- 27/07/2023: Comprobación niveles aceite
- 27/07/2023: Comprobación membranas



- 27/06/2023: Comprobación niveles aceite
- 27/06/2023: Comprobación membranas
- 14/06/2023: Comprobación niveles aceite
- 14/06/2023: Comprobación membranas
- 25/04/2023: Comprobación niveles aceite
- 25/04/2023: Comprobación membranas
- 28/03/2023: Comprobación niveles aceite
- 28/03/2023: Comprobación membranas




Informe de mantenimiento de Inyectora 2.1

Fecha informe: 01/03/2024

Ubicación

- Longitud: -0.1263095483194232
- Latitud: 39.90947403708686

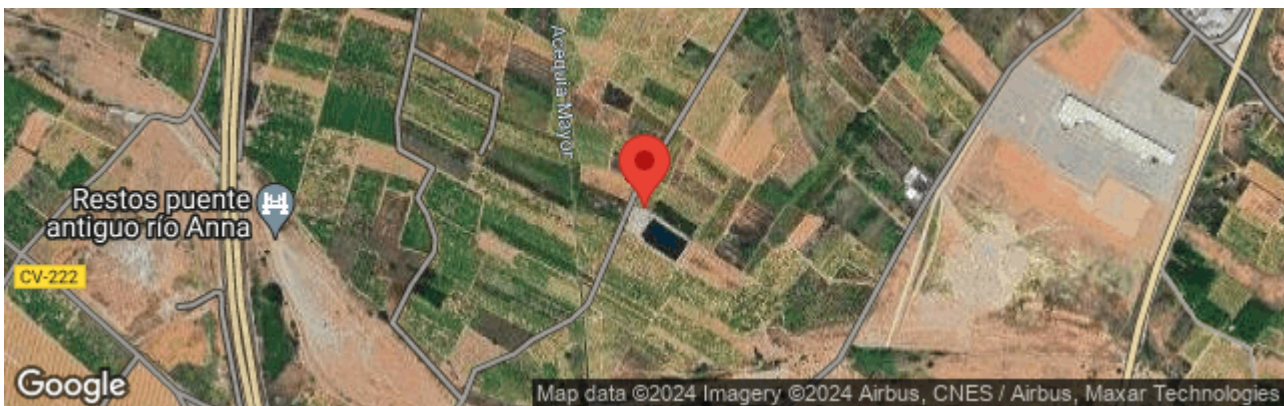

Características:

- Marca: ITC
- Código: 61-H4-D87PBX
- N° SERIE: EF1662
- Modelo: EF2000 bomba dosificadora 3ph H
- Características: Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4

Trabajos realizados

- 01/02/2024: Comprobación niveles aceite
- 01/02/2024: Comprobación membranas
- 23/01/2024: Comprobación niveles aceite
- 23/01/2024: Comprobación membranas
- 29/11/2023: Comprobación niveles aceite
- 29/11/2023: Comprobación membranas
- 02/11/2023: Comprobación niveles aceite
- 02/11/2023: Comprobación membranas
- 26/09/2023: Comprobación niveles aceite
- 26/09/2023: Comprobación membranas
- 29/08/2023: Revisión caudal
- 29/08/2023: Comprobación niveles aceite
- 29/08/2023: Comprobación membranas
- 29/08/2023: Revisar pintura
- 29/08/2023: Cambio aceite
- 29/08/2023: Revisar válvulas antirretorno
- 27/07/2023: Comprobación niveles aceite
- 27/07/2023: Comprobación membranas



- 27/06/2023: Comprobación niveles aceite
- 27/06/2023: Comprobación membranas
- 14/06/2023: Comprobación niveles aceite
- 14/06/2023: Comprobación membranas
- 09/05/2023: Comprobación niveles aceite
- 09/05/2023: Comprobación membranas
- 28/03/2023: Comprobación niveles aceite
- 28/03/2023: Comprobación membranas




Informe de mantenimiento de Inyectora 3.1

Fecha informe: 01/03/2024

Ubicación

- Longitud: -0.13699784874916077
- Latitud: 39.88549896285357

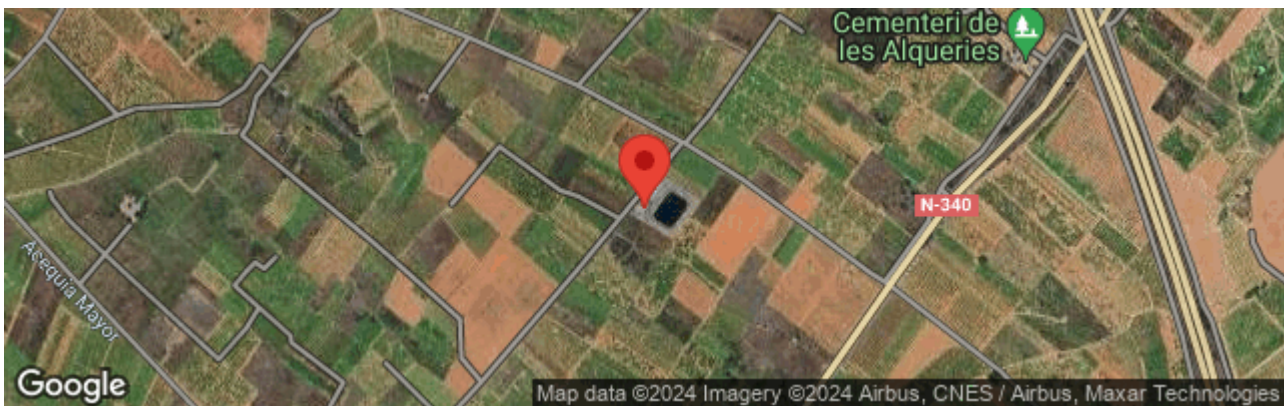

Características:

- Marca: ITC
- Código: 61-H4-D87PBX
- N° SERIE: EF1644
- Modelo: EF2000 bomba dosificadora 3ph H
- Características: Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4

Trabajos realizados

- 01/02/2024: Comprobación niveles aceite
- 01/02/2024: Comprobación membranas
- 23/01/2024: Comprobación niveles aceite
- 23/01/2024: Comprobación membranas
- 29/11/2023: Comprobación niveles aceite
- 29/11/2023: Comprobación membranas
- 02/11/2023: Comprobación niveles aceite
- 02/11/2023: Comprobación membranas
- 26/09/2023: Comprobación niveles aceite
- 26/09/2023: Comprobación membranas
- 29/08/2023: Revisión caudal
- 29/08/2023: Comprobación niveles aceite
- 29/08/2023: Comprobación membranas
- 29/08/2023: Revisar pintura
- 29/08/2023: Cambio aceite
- 29/08/2023: Revisar válvulas antirretorno
- 27/07/2023: Comprobación niveles aceite
- 27/07/2023: Comprobación membranas



- 27/06/2023: Comprobación niveles aceite
- 27/06/2023: Comprobación membranas
- 14/06/2023: Comprobación niveles aceite
- 14/06/2023: Comprobación membranas
- 09/05/2023: Comprobación niveles aceite
- 09/05/2023: Comprobación membranas
- 28/03/2023: Comprobación niveles aceite
- 28/03/2023: Comprobación membranas




Informe de mantenimiento de Inyectora 3.2

Fecha informe: 01/03/2024

Ubicación

- Longitud: -0.13698846101760864
- Latitud: 39.88549023093564

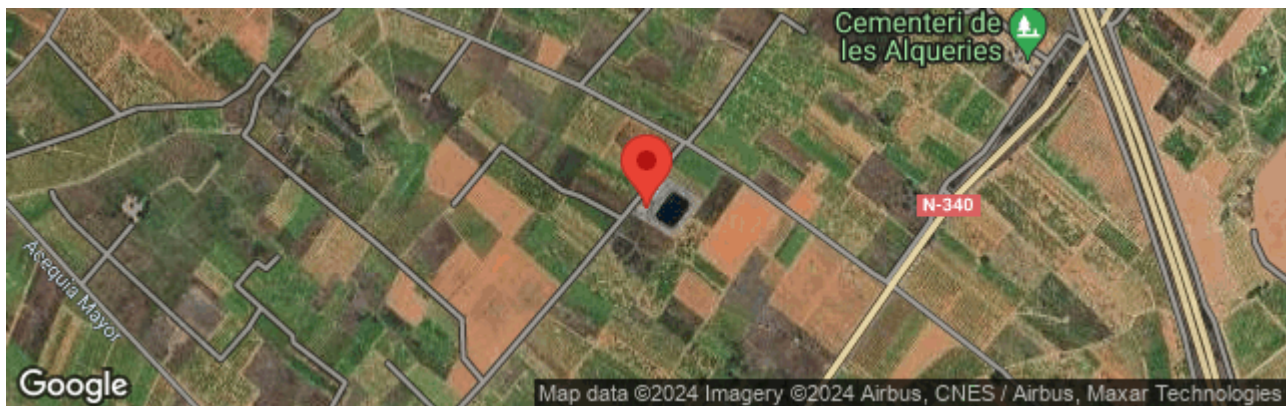

Características:

- Marca: ITC
- Código: 61-H4-D87PBX
- N° SERIE: EF1648
- Modelo: EF2000 bomba dosificadora 3ph H
- Características: Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4

Trabajos realizados

- 01/02/2024: Comprobación niveles aceite
- 01/02/2024: Comprobación membranas
- 23/01/2024: Comprobación niveles aceite
- 23/01/2024: Comprobación membranas
- 29/11/2023: Comprobación niveles aceite
- 29/11/2023: Comprobación membranas
- 02/11/2023: Comprobación niveles aceite
- 02/11/2023: Comprobación membranas
- 26/09/2023: Comprobación niveles aceite
- 26/09/2023: Comprobación membranas
- 29/08/2023: Revisión caudal
- 29/08/2023: Comprobación niveles aceite
- 29/08/2023: Comprobación membranas
- 29/08/2023: Revisar pintura
- 29/08/2023: Cambio aceite
- 29/08/2023: Revisar válvulas antirretorno
- 27/07/2023: Comprobación niveles aceite
- 27/07/2023: Comprobación membranas



- 27/06/2023: Comprobación niveles aceite
- 27/06/2023: Comprobación membranas
- 14/06/2023: Comprobación niveles aceite
- 14/06/2023: Comprobación membranas
- 09/05/2023: Comprobación niveles aceite
- 09/05/2023: Comprobación membranas
- 28/03/2023: Comprobación niveles aceite
- 28/03/2023: Comprobación membranas




Informe de mantenimiento de Inyectora 3.3

Fecha informe: 01/03/2024

Ubicación

- Longitud: -0.13700254261493683
- Latitud: 39.885504784131584

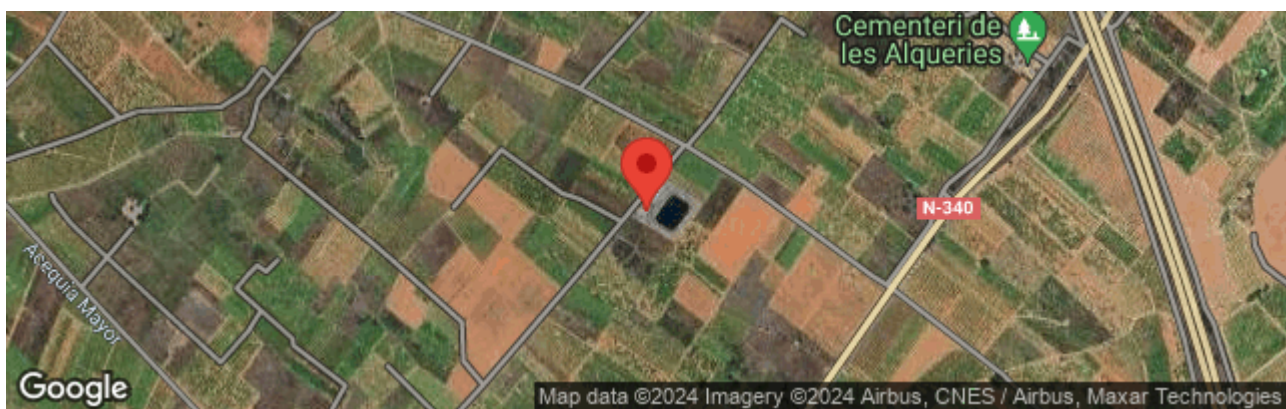

Características:

- Marca: ITC
- Código: 61-H4-D87PBX
- N° SERIE: EF1647
- Modelo: EF2000 bomba dosificadora 3ph H
- Características: Membrana 2090-1740 l/h 5 bar PP 1 1/4

Trabajos realizados

- 30/11/2023: Cambio de retenes
- 29/11/2023: Comprobación niveles aceite
- 29/11/2023: Comprobación membranas
- 02/11/2023: Comprobación niveles aceite
- 02/11/2023: Comprobación membranas
- 26/09/2023: Comprobación niveles aceite
- 26/09/2023: Comprobación membranas
- 29/08/2023: Revisión caudal
- 29/08/2023: Comprobación niveles aceite
- 29/08/2023: Comprobación membranas
- 29/08/2023: Revisar pintura
- 29/08/2023: Cambio aceite
- 29/08/2023: Revisar válvulas antirretorno
- 27/07/2023: Comprobación niveles aceite
- 27/07/2023: Comprobación membranas
- 27/06/2023: Comprobación niveles aceite
- 27/06/2023: Comprobación membranas
- 14/06/2023: Comprobación niveles aceite



Elemento (14711) - Inyectora 3.3

SECTOR 3 CAP DE TERME \ CABEZAL \ ABONADO \ INYECTORAS \ Inyectora 3.3

- 14/06/2023: Comprobación membranas
- 09/05/2023: Comprobación niveles aceite
- 09/05/2023: Comprobación membranas
- 28/03/2023: Comprobación niveles aceite
- 28/03/2023: Comprobación membranas